


专业	姓名	日期	专业	姓名	日期
专业			专业		
建筑			暖通		
结构			电气		
给排水			弱电		
装饰					

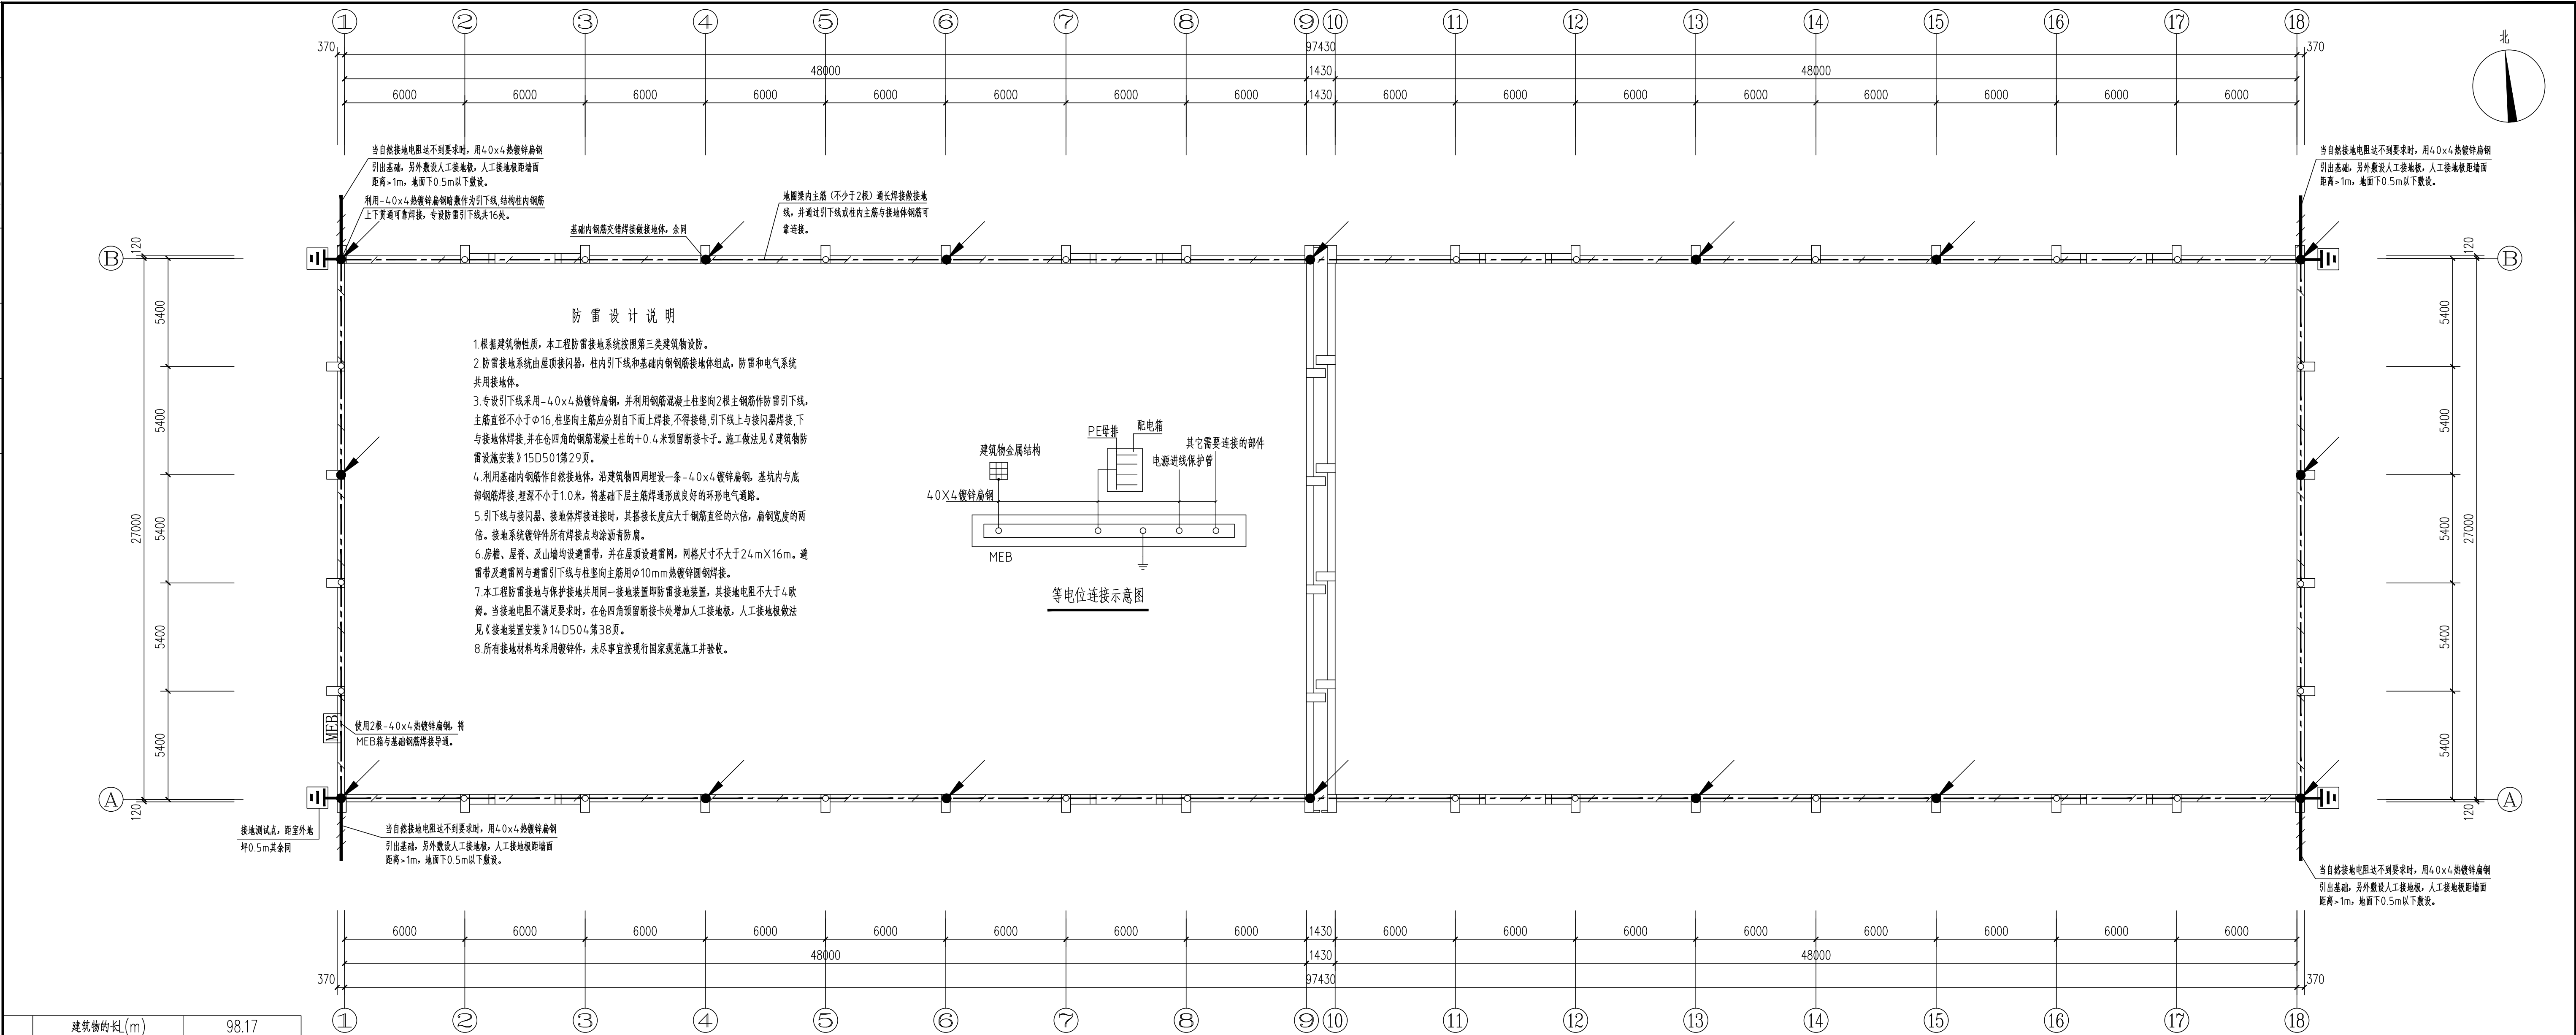

基础接地平面图 1:150

建筑 数据	建筑长度 $l$ (m)	98.17
	建筑宽度 $W$ (m)	28.30
	建筑高度 $h$ (m)	11
	等效面积 $A_{eq}$ ( $km^2$ )	0.0208
	建筑属性	一般性工业建筑
气象 参数	年平均雷暴日 $d$ ( $d/a$ )	21.4
	年平均密度 $N_q$ ( $次/(km^2 \cdot a)$ )	2.1400
计算 结果	预计雷击次数 $N_a$ ( $次/a$ )	0.0445
	防雷类别	达不到第三类防雷

注:按《粮食平房仓设计规范》GB50320-2014要求,按照三类防雷设防。

<b>⑫ 河南省粮食工程设计院有限公司</b>				<b>工程名称</b>		开封粮食产业集团有限公司粮食产后服务中心建设项目	
<b>院长</b>		<b>梅海宇</b>		<b>项目负责人</b>		<b>王瑞峰</b>	
<b>审定</b>		<b>赵素奇</b>		<b>张雪峰</b>		<b>设计编号</b>	
<b>审核</b>		<b>刘文会</b>		<b>校 对</b>		<b>穆 伟</b>	
<b>专业负责人</b>		<b>刘文会</b>		<b>设 计</b>		<b>王 伟</b>	
<b>资质等级</b>		<b>乙 级</b>		<b>证书编号</b>		<b>A241011971</b>	
				<b>防雷设计说明与基础接地平面图</b>		<b>图 号</b>	
						<b>27米跨数接平屋面-19、20号仓</b>	
						<b>设计编号</b>	
						<b>2018-35</b>	
						<b>图 别</b>	
						<b>电 施</b>	
						<b>图 号</b>	
						<b>D-04</b>	
						<b>日 期</b>	
						<b>2018. 08</b>	