
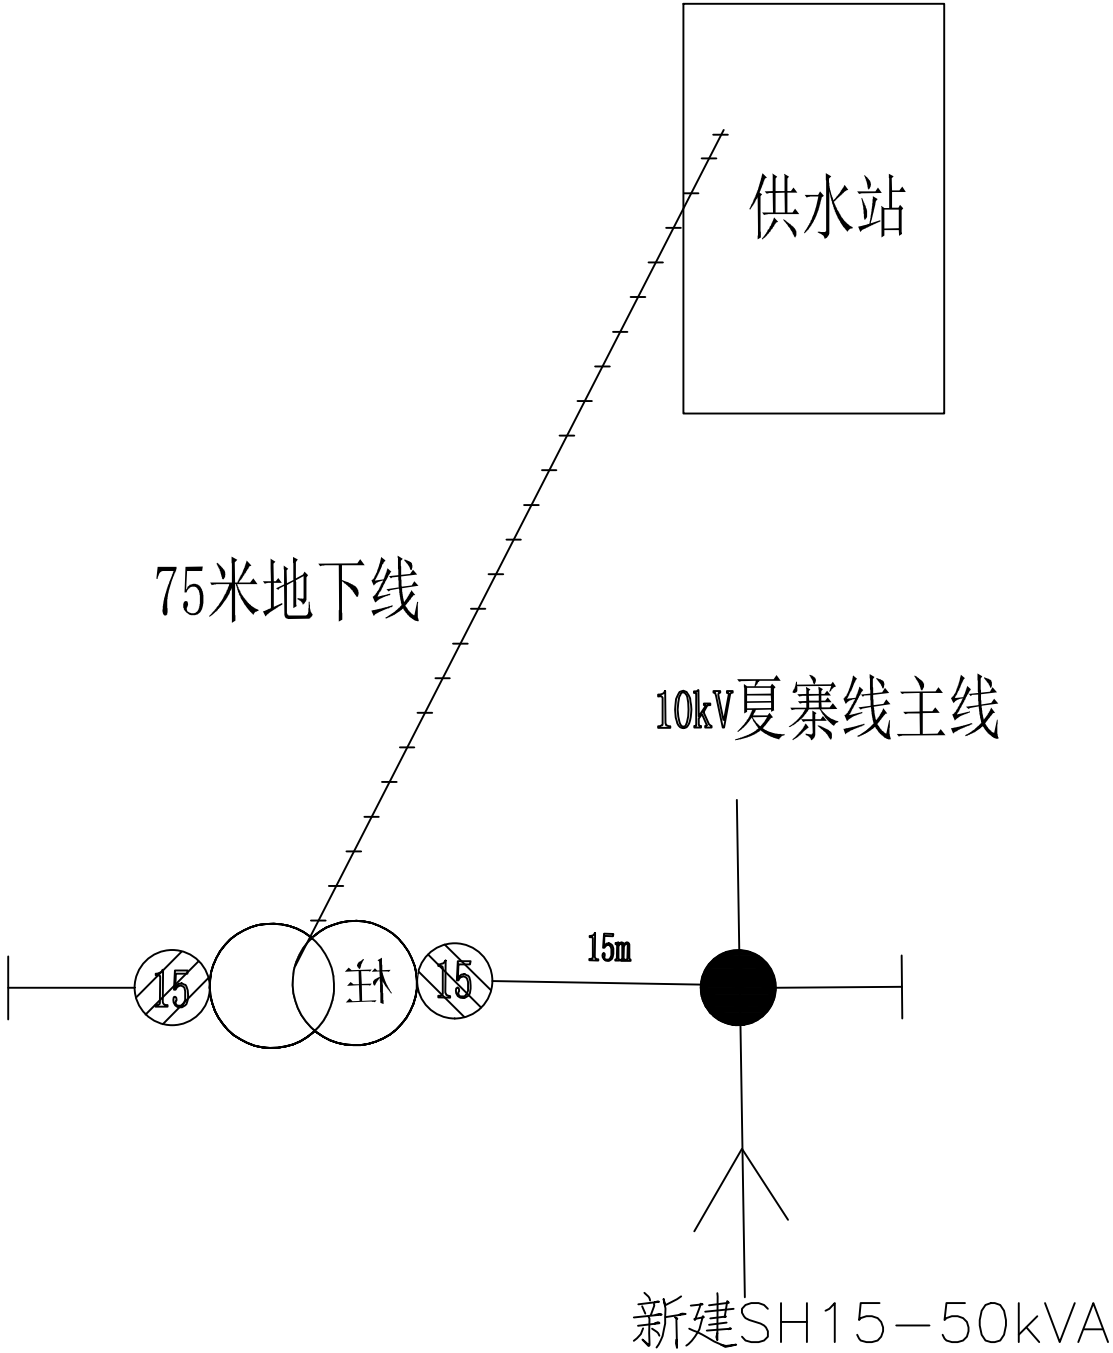


工程量:

一、新建:

- 1. 新建10kV架空线路路径长15m，其中：架空绝缘导线, AC10kV, JKLYJ, 70 ， 15m。
- 2. 新建Φ190*12m电杆2基。
- 3. 新建50KVA变压器1台。
- 4. 新建普通拉线2组。



河南金正水利工程设计咨询有限公司					
核 定			实施方案		阶段
审 查	张云河		电		力 部分
校 核	杨贵明		开封市通许县 2019年水利设施维修养护项目（饮水安全）		
设 计	邢俊伟				
制 图			通许县夏寨供水站变压器工程		
比 例	如 图				
设计证号		水利行业丙级 A241019241		图 号	WXDXDL-02